
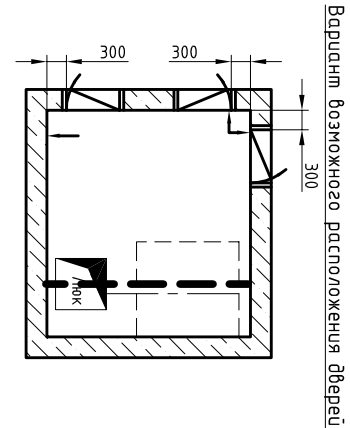
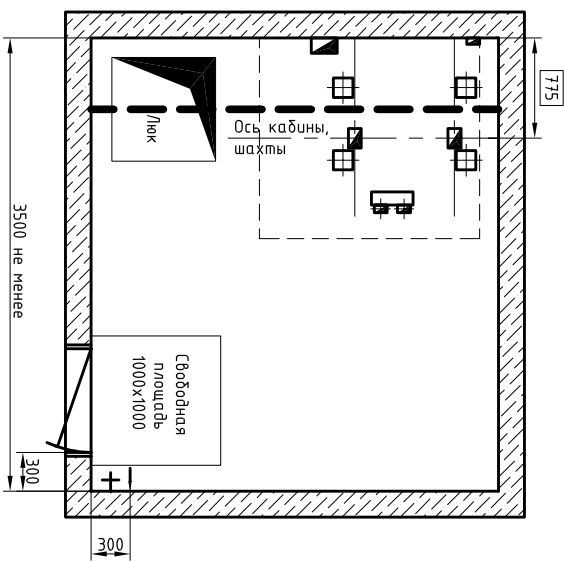


В-В(1)(1:20) Вариант 1

В-В (1) Вариант 2 – остальное см. впр.1

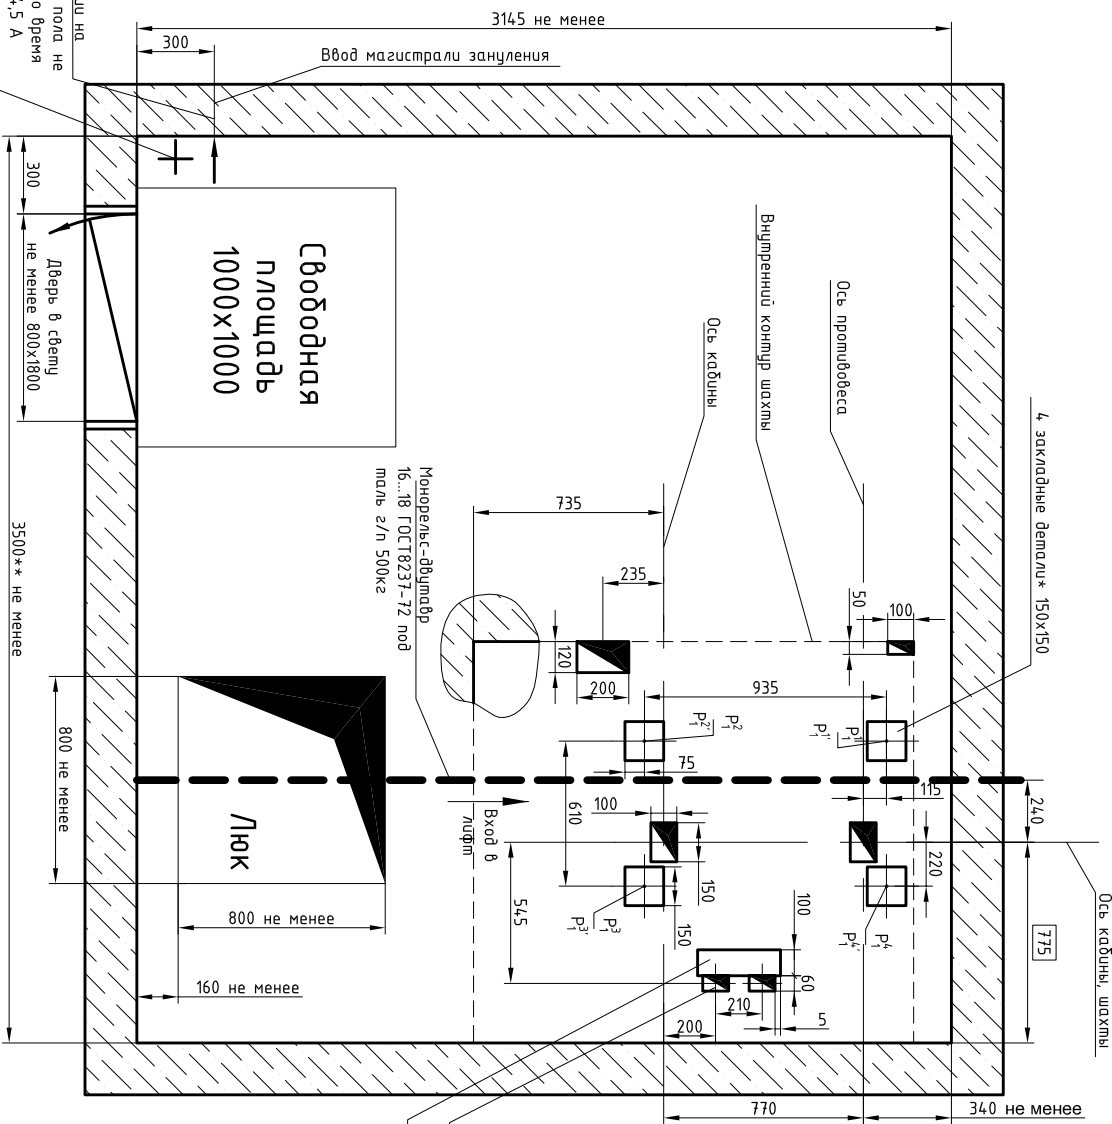

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв N дубл.	Подп. и дата

Ввод электроэнергии на высоте 2200 мм от пола не менее 10кВ, ток во время пуска двигателя 64,5 А

Выключатель освещения

Свободная площадь 1000x1000

Дверь в свету не менее 800x1800

3500** не менее

Люк

800 не менее

160 не менее

Монорейс-двухдра 16...18 ГОСТ8237-72 под малаь з/л 500кз

3 ошб. 60x100
Закладная деталь 100x320

Вариант возможного расположения дверей

* Необходима установка закладных деталей под люкбеду при наличии чистого пола с кабельными каналами для электропроводки приборой
** Допускается уменьшать размер до 2800мм

Изм/Лист	N докум.	Подп.	Дата	04.26К.00.00.000 ЭЗ	Лист
					3